


Cod. Cliente / Customer code **000000**
 Cod. disegno base / Print code **0000000**
 Nr. disegno / Nr. design **000000** rev. **00**
 Tipo / Type **M3** Data / Date **00/00/00**

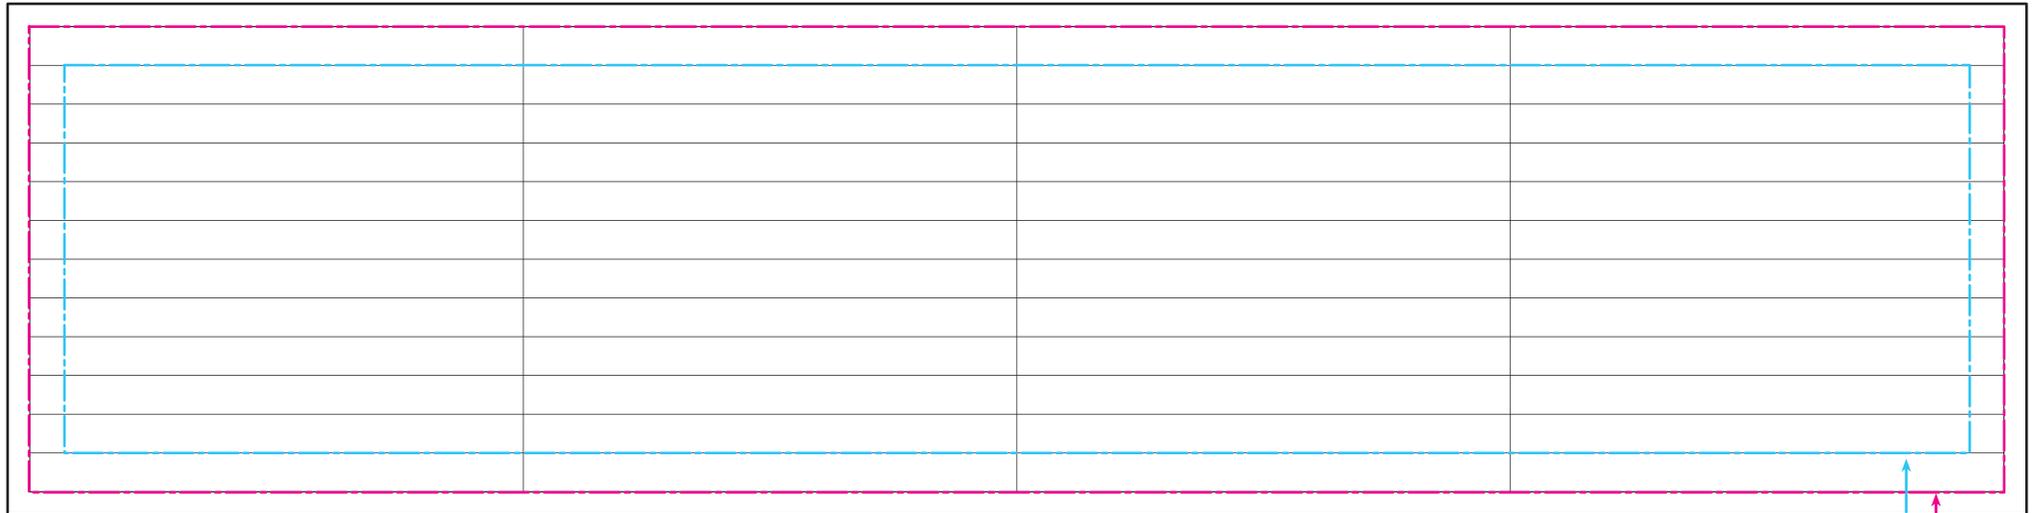

medac ITALY - TEL. +39 089.301.466 www.medac.it TIPO M3 C00000_DB00000_000000

MAX TEXTDRUCKBEREICH

SCHNITTLINIE

MAX DRUCKBEREICH

Vorgaben für das Grafikdesign Becher:

- Dateiformate: .ai (inkl. Aller verwendeten Bilder und Schriften),
.psd (in separaten u. editierbaren Ebenen),
.pdf (in Druckausgabequalität, alle verwendeten Schriften müssen eingebettet sein)
- Daten: hochauflösend (mind. 300 dpi)
- Textinhalte nicht als Bilder angelegt
- Übermittlung der geraden Becher-Stanze (Der Hersteller nimmt die Krümmung der Becherstanze vor und übersendet vor Produktion den Korrekturabzug zur Prüfung und Freigabe.)
- Recycling-Logos können optional (auch einzeln) auf dem Becher angebracht werden
- Zugesandte Farbwerte können dann nicht anhand des MEDAC-Farbfächers überprüft werden, wenn sie nicht teil der Medacolor-Palette sind.
- bei kritischen Farbwerten, wie z.B. Schwarz, die CMYK-Werte angeben.
- Die Farben im Entwurf sind rein indikativ und können nicht als Referenz für den Druck verwendet werden.
- Die Mindesthöhe der Kleinbuchstaben im Verhältnis zur Füllmenge muss das Mindestmaß von 3mm bei >50–200ml | 4mm bei >200–1.000ml einhalten (Art. 13 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011).
- Die Mindesthöhe der Kleinbuchstaben der Inhaltsstoffe muss die Mindestgröße von 1,2mm einhalten (Art. 13 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011).
- Bei mehreren eingesandten grafischen Layouts wird vorerst ein Entwurf übersandt; übrige werden nach Bestätigung erstellt.